


Dit informatieblad is een toelichting bij de 'Checklist aandachtspunten bij toezicht op vloeistofdichte voorzieningen en bedrijfsriolering'.¹ De controlelijst is een hulpmiddel voor toezichthoudende ambtenaren en kan worden gebruikt bij een controle op de naleving van wettelijke verplichtingen van een inrichting.

Verantwoordelijkheden

Het is de verantwoordelijkheid van de drijver van de inrichting dat onderhoud, beheer, bedrijfsinterne controles en inspecties vakkundig en tijdig plaatsvinden. Een inspectie van de vloer of verharding op vloeistofdichtheid dient plaats te vinden door een voor AS 6700 erkende inspectie-instelling.

De toezichthoudende ambtenaar controleert de naleving van wettelijke verplichtingen. Het is uiteraard niet de bedoeling dat toezichthoudende ambtenaren zelf vloeren of verhardingen op vloeistofdichtheid inspecteren.

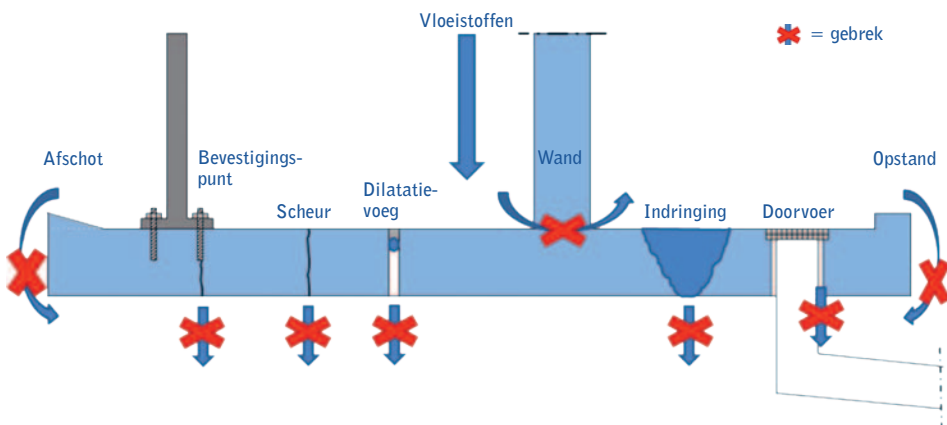

Een gebrek is een tekortkoming (afwijking, beschadiging, mankement) in of aan de voorziening waardoor deze niet (meer) vloeistofdicht is.

2.1 Is in het oppervlak vloeistof ingedrongen (vlekken)?



Indringing van vloeistoffen kan duiden op een vloeistofdichte vloer of verharding die niet (voldoende) bestand is tegen de belasting. Door de vloeistof met behulp van een poetsdoek te verwijderen kan men indicatief bepalen of indringing plaatsvindt. Indringing is een gebrek wanneer dit de onderzijde van de vloeistofdichte vloer of verharding heeft bereikt.

2.2 Zijn in het oppervlak vervormingen aanwezig?

Vervormingen zijn afwijkingen in de vloeistofdichte vloer of verharding veroorzaakt door bijvoorbeeld mechanische (b.v. spoorvorming) of chemische belastingen. Vervormingen zijn een gebrek wanneer hiermee de vloeistofdichte vloer of verharding dusdanig is aangetast dat vloeistoffen de onderzijde van de vloeistofdichte vloer of verharding kunnen bereiken.

2.3 Is het oppervlak gescheurd?



Bij scheuren is het niet eenvoudig te bepalen of deze de vloeistofdichtheid in gevaar brengen. Over het algemeen worden scheuren vanuit hoekpunten van bijvoorbeeld goten, dilataties, poeren of ter plaatse van fundaties als doorgaand beschouwd. Ook scheuren met een vast patroon zijn vaak doorgaand. Haarscheurtjes of scheuren zonder een vast pa-

troon hebben echter vaak geen invloed op de vloeistofdichtheid. Doorgaande scheuren zijn een gebrek.

2.4 Zijn in het oppervlak mechanische beschadigingen aanwezig?

Mechanische beschadigingen zoals butsen of kuilen in de vloeistofdichte vloer of verharding zijn een gebrek wanneer hiermee de vloeistofdichte vloer of verharding dusdanig is beschadigd dat vloeistoffen de onderzijde van de vloeistofdichte vloer of verharding kunnen bereiken. Aandachtspunt bij mechanische belastingen is dat vloeistoffen kunnen blijven staan in de beschadiging waardoor de vloeistofdichte vloer of verharding aangetast kan worden (bijvoorbeeld blootleggen wapeningsijzer in beton).

2.5 Is het oppervlak aangetast door chemische invloeden?

Door chemische invloeden kan de vloeistofdichte vloer of verharding aangetast worden. Zure stoffen kunnen beton aantasten en diesel kan asfalt aantasten. Met name bij relatief dunne vloeistofdichte lagen (bijvoorbeeld coatings) is aantasting een aandachtspunt. Aantasting is een gebrek wanneer hierdoor vloeistoffen de onderzijde van de vloeistofdichte vloer of verharding kunnen bereiken.

¹ Zie voor bedrijfsrioleringen het 'Informatieblad aandachtspunten bij toezicht op bedrijfsriolering'

2.6 Bevinden zich losse delen in het oppervlak?

Losse delen worden veroorzaakt door mechanische belasting of beschadiging. Gedacht kan hierbij worden aan bewegende elementen tot kapotgereden (hoek)delen van een vloestofdichte vloer of verharding. Losse delen zijn een gebrek wanneer hierdoor vloeistoffen de onderkant van de vloestofdichte vloer of verharding kunnen bereiken.

3.1 Ontbreken afdichtingen in de vloer/ verharding?



Wanneer ter plaatse van bijvoorbeeld bevestigingspunten, dilataties, doorvoeren of goten een opening of naad aanwezig is moet deze zijn afgedicht met

een afdichting zoals een kitvoeg of overlaging met coating. Een opening of naad zonder afdichting is een gebrek.

3.2 Ontbreken afdichtingen bij aansluiting op verticale bouwdelen?



Wanneer ter plaatse van aansluitingen op verticale bouwdelen (zoals muren, poeren, vloestofkeringen) een opening of naad aanwezig is moet deze zijn afgedicht met een afdichting zoals een

kitvoeg of overlaging met coating. Een opening of naad zonder afdichting is een gebrek wanneer hierdoor vloeistoffen van de vloestofdichte vloer of verharding af kunnen stromen.

3.3 Zijn de afdichtingen aangetast door chemische invloeden?

Door chemische invloeden kan de vloestofdichte vloer of verharding aangetast worden. Dit is vooral zichtbaar doordat de afdichting verweekt of vervormd is. Aantasting over de volledige hoogte van de afdichting is een gebrek.

3.4 Zijn de afdichtingen losgelaten?

Door diverse oorzaken kunnen afdichtingen loslaten, vaak is dit zichtbaar doordat deze openstaat. Met name op locaties die onderhevig zijn aan vocht of weersinvloeden is dit een aandachtspunt. Onthechting over de volledige hoogte van de afdichting is een gebrek.

3.5 Zijn de afdichtingen mechanisch beschadigd?

Mechanische beschadigingen zoals sneden of butsen in de afdichting zijn een gebrek wanneer deze beschadiging zich over de volledige hoogte van het hechtvlak heeft doorgezet.

3.6 Is ter plaatse van afdichtingen craquelé of scheurvorming aanwezig?

Craquelé (haarscheurtjes) kan duiden op uitdroging/verdroging van de afdichting en is een gebrek wanneer deze volledig doorgezet is of tot volledige onthechting leidt. Scheurvorming in de afdichting is een gebrek wanneer de over de volledige hoogte is doorgezet en toont zich vaak als een snede.

4.1 Vertonen de afwateringspunten gebreken?

Aandachtspunten bij afwateringspunten zoals open putten, (lijn)goten of kolken zijn eventuele beschadigingen veroorzaakt door verkeer of vallen van materiaal. Wanneer dit tot gevolg heeft dat vloeistof anders dan naar een opvangpunt of riolering kan stromen dan is dit een gebrek.

4.2 Kunnen vloeistoffen van de vloestofdichte vloer of verharding aflopen (behalve naar de bedrijfsriolering of opvangvoorziening)?



Wanneer voor de vloestofdichte vloer of verharding een Verklaring Vloestofdichte Voorziening is afgegeven kan men er van uit gaan dat afschot en vloestofkeringen aanwezig zijn. Aandachtspunten zijn met

name beschadigingen van de vloestofkeringen en afwateringspunten die verstopt of verontreinigd zijn. Het is een gebrek wanneer vloeistoffen van de vloestofdichte vloer of verharding kunnen aflopen.